



MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org


www.vasontode.hu

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ

Megnevezés: Ejektoros közkút

Cikkszám: EK87-00

Tsz.	Db.	Megnaezés	Rajzszám
1	1	Öszlop	EK-87-01
2	1	Altalajcső	EK78-12
3	1	Kagyló	EK-78-09
4	1	Tomítás	EK83-18
5	1	Szelepház	EK83-26
6	1	Vezető betét	EK83-21
7	1	Ülékgyűrű	EK83-25
8	1	Tomítógyűrű	EK83-27
9	1	Ellenpenem	EK83-28
10	1	Vezető tárcsa	EK 78-24
12	1	Összekötőfej	EK 78-20
13	1	Betét	EK83-15
14	1	Betétkarmantyú	EK83-22
15	1	Szeleptest	EK83-23
16	1	Szelepgyűrű	EK83-24
17	1	Nyomórugó	EK-78-21
18	1	Kifolyóburkolat	EK-78-06
19	1	Emelőkar	EK-78-08
20	1	Tengely	EK 78-23
21*	2	Hattlapfejű csavar DIN 931 M12x55	
22*	2	Hattlap anya DIN 934 - M12	
23	4	Hattlapfejű csavar DIN 931 M10x45	
24	6	Hattlap anya DIN 934 - M10	
25	1	Hexagon head screw ISO 8676 - M10 x 1 x 20 - 5.6	
26	1	Hattlapfejű csavar DIN 931 M12x55	
27	1	D-fejű egyenes hornyos csavar ISO 1580 - M5x12	
28*	1	Szegecszeg	5x35
29*	2	Ászokcsavar M10x25	M10x25
30	1	Védőlemez	EK 78-26
31	1	D-fejű egyenes hornyos csavar ISO 1580 - M6x14	
32	4	Hexagon head screw ISO 8676 - M10 x 1 x 30 - 5.6	
33	1	Összekötőcső	EK78-10

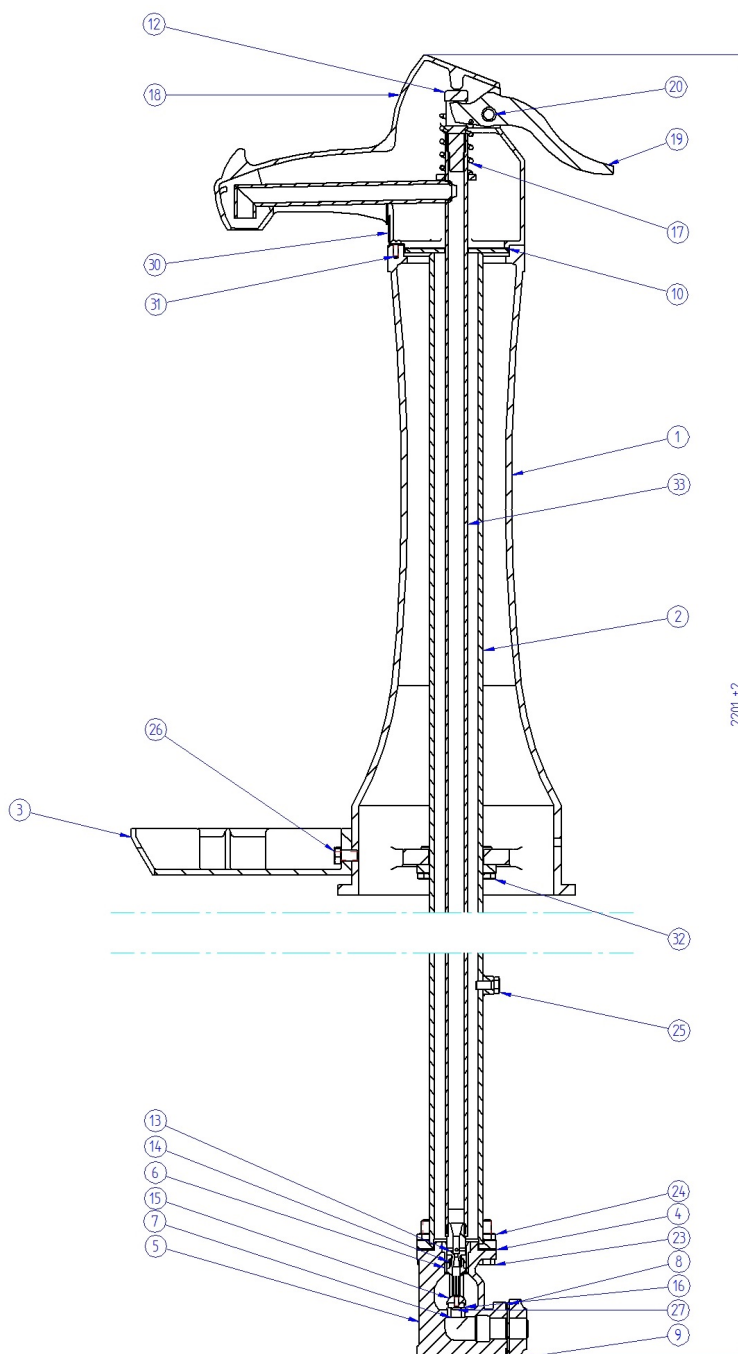

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

Alkalmazási terület:

Települések közművesített vízhálózatába építve utcai közkútként használható, főleg ivóvíz vétel céljára. A termékkel érintkező ivóvíz hőmérséklete a 30°C-ot nem haladhatja meg.

Főbb alkatrészek anyaga:

EN-GJL-200 (öntöttvas): oszlop, kagyló, szelepház, ellenperem, vezetőtárcsa, kifolyóburkolat, emelőkar

EN-GJS-500-7 (gömbgrafitos öntöttvas): összekötőfej

Sárgaréz: vezetőbetét, ülékgyűrű, betét, szeleptest

Acél: tengely, összekötőcső, altalajcső, nyomórúgó

EPDM gumi: tömítés, tömítőgyűrű, betétkarmantyú, szelepgyűrű

Választható kivitelek:

	<u>Egységsúly (kg)</u>	<u>Termékkód</u>
EJEKTOROS KÖZKÚT KAGYLÓ NÉLKÜL	55	6-03-01
EJEKTOROS KÖZKÚT KAGYLÓVAL	60	6-03-04

Telepítés módja:

A telepítés megkezdése előtt a szelepház befolyó nyílásánál lévő tömítését egy éles szerszámmal ki kell szűrni. Aknába, vagy talajba beton alappal. A billegés mentességet cementhabarcs aláöntésével kell biztosítani. Aknára telepítéskor az altalajcsövet 2db acél bilinccsel kell az akna falához rögzíteni.

Telepítés után, használatba vétel előtt javasolt az ejektoros közkút átöblítése az esetleges szennyeződések eltávolítása miatt. Az áztatóvizet a csatornába kell engedni, háztartási célra felhasználni nem szabad.

Működése:

A kút nyitása az emelőkar lenyomásával történik ütközésig, elzárása a kar elengedésével automatikus.

Zárás után az összekötőcsőben lévő víz visszafolyik a fagyhatár alá az altalajcsőbe, így a kút a téli lefagyásoktól védett, külön fagytalánítást nem igényel. Újbóli nyitáskor a szelepszervezetbe épített ejektor ezt a vizet ismét az összekötőcsőbe szívja. Ez a folyamat minden nyitáskor megismétlődik. Emiatt üzemszünetet követően használat előtt javasolt a közkút átöblítése a kis mértékben a közkútban stagnáló víz eltávolítása céljából. A kifolyatás, átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad!

Figyelem: az ejektoros közkút csak teljesen nyitott állapotban működik rendeltetésszerűen! Részben nyitott állapotban az ejektor furatain keresztül a kút folyamatosan szívárogtat az altalajcsőbe.

Vízvétel:

½"-os kifolyócsőből szabad kifolyással edénybe.

Vízhálózatra csatlakozás:

menetes C ¾"

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

Tisztítás, fertőtlenítés, javítás:

A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003 (VII.7) ESzCSM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadók.

A terméket behelyezés után, a használatbavétel előtt tisztító szivattyúzással tisztítani szükséges háromszoros belső térfogat mennyiségű vízzel. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a termék rendeltetésszerű használatát. A kút belső szerkezete a kifolyóburkolat leszerelése után külön kiemelhető anélkül, hogy a kút ki kellene ásni.

Festés:

Az alkatrészek többrétegű időjárásálló epoxi festékrendszerrel védve, az OTSZ előírásait figyelembe véve. A belső öntvényfelületek az ÁNTSZ által bevizsgált és engedélyezett kétkomponensű epoxibevonattal felület kezelve.

Megjegyzés:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése alapján a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu